様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 1 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 田口地区 上原放水栓 | 水源名 | 豊川取水場・椹尾川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( 豊川取水場 ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | * 360 | * 360 | * 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | * (＋) | * (＋) | * 1 | 1 | (－) | (－) | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 1 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 1 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.12 | 0.06未満 | 0.06 | 4 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.023 | 0.004 | 0.011 | 4 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.016 | 0.004 | 0.011 | 4 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.024 | 0.005 | 0.013 | 4 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.023 | 0.006 | 0.017 | 4 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 300 mg/l 以下 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | 29 | 29 | 29 | 1 | 33 | 33 | 33 | 1 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 | 3 mg/l 以下 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に"＊"を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には"+"か"-"を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 2 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 田口地区 杉平放水栓 | 水源名 | 豊川取水場・椹尾川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質（椹尾川取水場） 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | ＊ 110 | ＊ 110 | ＊ 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | ＊ (＋) | ＊ (＋) | ＊ 1 | 1 | (－) | (－) | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 39 | 300 mg/l 以下 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | 21 | 21 | 21 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 | 3 mg/l 以下 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に"＊"を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には"+"か"-"を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表 (令和7年度)

(No. 3 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 清嶺地区 清嵜放水栓 | 水源名 | 栗島川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( 栗島川取水場 ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | * 210 | * 210 | * 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | * (+) | * (+) | * 1 | 1 | (−) | (−) | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | − | − | − | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | − | − | − | − | − | − | − | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | − | − | − | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 5.1 | 1.7 | 2.8 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 300 mg/l 以下 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | 35 | 35 | 35 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 | 3 mg/l 以下 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1 | 1.0 | 0.5未満 | 0.5 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に"＊"を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には"+"か"-"を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 4 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 清嶺地区 竹桑田放水栓 | 水源名 | 栗島川取水場・鰻沢取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | (－) | (－) | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 1 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.13 | 0.06未満 | 0.06 | 4 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.025 | 0.009 | 0.014 | 4 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 4 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.026 | 0.011 | 0.016 | 4 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.022 | 0.006 | 0.017 | 4 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 4 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | 5.1 | 2.2 | 2.7 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 1 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | 30 | 30 | 30 | 1 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | 1.0 | 0.5未満 | 0.6 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に"＊"を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には"+"か"-"を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 5 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 名倉地区 川向放水栓 | 水源名 | 本谷川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質（本谷川取水場） 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | 92 | 92 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | ＊（＋） | ＊（＋） | ＊1 | 1 | （－） | （－） | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.14 | 0.06未満 | 0.05 | 4 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.024 | 0.004 | 0.014 | 4 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.014 | 0.004 | 0.007 | 4 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.037 | 0.006 | 0.020 | 4 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.021 | 0.006 | 0.016 | 4 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 4 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 4.3 | 2.4 | 2.8 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 39 | 300 mg/l 以下 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | 37 | 37 | 37 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 46 | 3 mg/l 以下 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を(　)内に記入する。(例　集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”＊”を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 6 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 名倉地区 下山放水栓 | 水源名 | 本谷川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | (－) | (－) | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | 3.7 | 2.7 | 3.0 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | 1.1 | 0.5未満 | 0.8 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に"＊"を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には"+"か"-"を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 7 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 名倉地区 宇連放水栓 | 水源名 | 本谷川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | (－) | (－) | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | 4.3 | 2.4 | 2.8 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | 0.9 | 0.5未満 | 0.5 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に"＊"を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には"+"か"-"を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 8 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 田口第2地区 小松放水栓 | 水源名 | タコウズ川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( タコウズ川取水場 ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | 34 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | * (＋) | * (＋) | * 1 | 1 | (－) | (－) | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.13 | 0.06未満 | 0.05 | 4 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.016 | 0.001未満 | 0.007 | 4 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.006 | 0.003未満 | 0.004 | 4 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.018 | 0.002 | 0.009 | 4 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.008 | 0.003未満 | 0.006 | 4 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.003 | 0.001未満 | 0.002 | 4 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.2 | 2.3 | 2.9 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 300 mg/l 以下 | 10 | 10 | 10 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | 40 | 40 | 40 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 | 3 mg/l 以下 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.3未満 | 0.4 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”＊”を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 9 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 田口第2地区 小代放水栓 | 水源名 | タコウズ川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | (－) | (－) | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | 5.3 | 2.3 | 3.0 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | 0.8 | 0.3未満 | 0.4 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に"＊"を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には"+"か"-"を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表 (令和7年度)

(No. 10 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 豊邦地区 笠井島放水栓 | 水源名 | 鰻沢取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( 鰻沢取水場 ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | 91 | 91 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | * (+) | * (+) | * 1 | 1 | (−) | (−) | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | − | − | − | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | − | − | − | − | 0.19 | 0.08 | 0.14 | 4 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | − | − | − | − | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | − | − | − | − | 0.029 | 0.011 | 0.019 | 4 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | − | − | − | − | 0.013 | 0.005 | 0.009 | 4 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | − | − | − | − | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | − | − | − | − | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | − | − | − | − | 0.031 | 0.012 | 0.021 | 4 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | − | − | − | − | 0.028 | 0.02 | 0.025 | 4 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | − | − | − | − | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | − | − | − | − | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | − | − | − | − | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | − | − | − | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 300 mg/l 以下 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | 34 | 34 | 34 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | − | − | − | 0 |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 | 3 mg/l 以下 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に"＊"を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には"+"か"−"を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 11 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 津具地区 井口放水栓 | 水源名 | 箱渕水源 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( 箱渕水源 ) 最高値 | | 最低値 | | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | * | 110 | * | 110 | * 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | * | (＋) | * | (＋) | * 1 | 1 | (－) | (－) | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | 0.0003未満 | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | 0.00005未満 | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | 0.002未満 | | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | 0.004未満 | | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 1 | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | 0.05未満 | | 0.05未満 | 0.05未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | 0.01未満 | | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | 0.0002未満 | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | 0.005未満 | | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | 0.004未満 | | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | | － | | － | － | － | 0.08 | 0.06未満 | 0. 06未満 | 4 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | | － | | － | － | － | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | | － | | － | － | － | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 4 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | | － | | － | － | － | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 4 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | | － | | － | － | － | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | | － | | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | | － | | － | － | － | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 4 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | | － | | － | － | － | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 4 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | | － | | － | － | － | 0.003 | 0.001未満 | 0.002 | 4 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | | － | | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | | － | | － | － | － | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | 0.01未満 | | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | 0.04 | | 0.04 | 0.04 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | * | 0.54 | * | 0.54 | * 0.54 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | 0.01未満 | | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | 1.7 | | 1.7 | 1.7 | 1 | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | 0.031 | | 0.031 | 0.031 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | 1 | 6.9 | 3.8 | 5.8 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 300 mg/l 以下 | | 6.3 | | 6.3 | 6.3 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | 31 | | 31 | 31 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | 0.02未満 | | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | 0.000001未満 | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | 0.000001未満 | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | 0.002未満 | | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | 0.0005未満 | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 | 3 mg/l 以下 | | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.3未満 | 0.5 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | 6.8 | | 6.8 | 6.8 | 1 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | * | 11 | * | 11 | * 11 | 1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”＊”を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 12 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 津具地区 簀ノ子放水栓 | 水源名 | 箱渕水源 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | (－) | (－) | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | 6.7 | 3.8 | 5.8 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に"＊"を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には"+"か"-"を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 13 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 松戸地区 松戸放水栓 | 水源名 | トッ原沢川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質(トッ原沢川取水場) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | 64 | 64 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | *（＋） | *（＋） | *1 | 1 | （－） | （－） | 0 | 12 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.54 | 0.21 | 0.28 | 4 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 4 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.023 | 0.003 | 0.017 | 4 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.006 | 0.003未満 | 0.010 | 4 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.030 | 0.005 | 0.021 | 4 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.018 | 0.004 | 0.017 | 4 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 4 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 4 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 4 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 3.2 | 2.0 | 2.4 | 12 |
| | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 39 | 300 mg/l 以下 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | 38 | 38 | 38 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 1 | － | － | － | 0 |
| | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 | 3 mg/l 以下 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 12 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 12 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 1.0 | 0.5未満 | 0.7 | 12 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に"＊"を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には"+"か"-"を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 14 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 田口地区 田口浄水場 | 水源名 | 豊川取水場・槙尾川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度（監視） | | 0.1 度 以下 | | | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。（例 集合井、○○水源）
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”＊”を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 15 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 清嶺地区 清嶺浄水場 | 水源名 | 栗島川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度（監視） | | 0.1 度 以下 | | | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。（例 集合井、○○水源）
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”＊”を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 16 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 名倉地区 名倉浄水場 | 水源名 | 本谷川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度（監視） | | 0.1 度 以下 | | | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。（例 集合井、○○水源）
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”＊”を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 17 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 田口第2地区 長江浄水場 | 水源名 | タコウズ川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度（監視） | | 0.1 度 以下 | | | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。（例 集合井、○○水源）
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”＊”を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 18 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 豊邦地区 豊邦浄水場 | 水源名 | 鰻沢取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度（監視） | | 0.1 度 以下 | | | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。（例 集合井、○○水源）
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”＊”を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 19 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 津具地区　上折元浄水場 | 水源名 | 箱渕水源 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度（監視） | | 0.1 度 以下 | | | | | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。（例 集合井、○○水源）
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”＊”を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 20 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 名倉・津具簡易水道　下折元浄水場 | 水源名 | 箱渕水源 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度（監視） | | 0.1 度 以下 | | | | | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。（例 集合井、○○水源）
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”＊”を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式 1-(1)

# 水道水質検査結果表（令和7年度）

(No. 21 )

| 水道事業等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 松戸地区 松戸浄水場 | 水源名 | トッ原沢川取水場 |

| 区分 | 検査項目 | | 基準値等 | 原水水質( ) 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 | 浄水水質 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本項目 | 一般細菌 | 1 | 100 個/ml 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 大腸菌 | 2 | 検出されないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | カドミウム及びその化合物 | 3 | 0.003 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 水銀及びその化合物 | 4 | 0.0005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | セレン及びその化合物 | 5 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉛及びその化合物 | 6 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ヒ素及びその化合物 | 7 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 六価クロム化合物 | 8 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 亜硝酸態窒素 | 9 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シアン化物及びその化合物 | 10 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 | 10 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フッ素及びその化合物 | 12 | 0.8 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ホウ素及びその化合物 | 13 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 四塩化炭素 | 14 | 0.002 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 1,4-ジオキサン | 15 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 16 | 0.04 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジクロロメタン | 17 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | テトラクロロエチレン | 18 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | トリクロロエチレン | 19 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ベンゼン | 20 | 0.01 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩素酸 | 21 | 0.6 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロ酢酸 | 22 | 0.02 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | クロロホルム | 23 | 0.06 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジクロロ酢酸 | 24 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ジブロモクロロメタン | 25 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 臭素酸 | 26 | 0.01 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 総トリハロメタン | 27 | 0.1 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | トリクロロ酢酸 | 28 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモジクロロメタン | 29 | 0.03 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ブロモホルム | 30 | 0.09 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | ホルムアルデヒド | 31 | 0.08 mg/l 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0 |
| | 亜鉛及びその化合物 | 32 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | アルミニウム及びその化合物 | 33 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 鉄及びその化合物 | 34 | 0.3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 銅及びその化合物 | 35 | 1.0 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ナトリウム及びその化合物 | 36 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | マンガン及びその化合物 | 37 | 0.05 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 塩化物イオン | 38 | 200 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 39 | 300 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 蒸発残留物 | 40 | 500 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 41 | 0.2 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | ジェオスミン | 42 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 2-メチルイソボルネオール | 43 | 0.00001 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 非イオン界面活性剤 | 44 | 0.02 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | フェノール類 | 45 | 0.005 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 46 | 3 mg/l 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | pH値 | 47 | 5.8以上8.6以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 味 | 48 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 臭気 | 49 | 異常でないこと | | | | | － | － | － | 0 |
| | 色度 | 50 | 5 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度 | 51 | 2 度 以下 | | | | | － | － | － | 0 |
| | 濁度（監視） | | 0.1 度 以下 | | | | | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 12 |

- 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
  なお、記入した原水の名称を( )内に記入する。（例 集合井、○○水源）
- 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”＊”を記入する。
- 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式１－（２）

# 水道水質検査結果表（令和７年度）（Ｎｏ．22　）

| 水道事業者等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 田口地区　上原放水栓 | 水源名 | 豊川取水場 |

| 区分 | | 検査項目 | 目標値 | 原水水質（　豊川取水場　） | | | | 浄水水質 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 最高 | 最低 | 平均 | 測定回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 測定回数 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | **0.02mg/L以下** | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | | | | |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 1 | | | | |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | **0.02mg/L以下** | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 1 | | | | |
| | 4 | **削除** | **削除** | | | | | | | | |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | | | | | | | | |
| | 6 | 削除 | 削除 | | | | | | | | |
| | 7 | 削除 | 削除 | | | | | | | | |
| | 8 | トルエン | 0.4mg/L以下 | | | | | | | | |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | |
| | 10 | 亜塩素酸 ※ | 0.6mg/L以下 | | | | | | | | |
| | 11 | 削除 | 削除 | | | | | | | | |
| | 12 | 二酸化塩素 ※ | 0.6mg/L以下 | | | | | | | | |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 |
| | 14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | | | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1 |
| | 15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| | 16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | | | | | | | | |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上<br>100mg/L以下 | | | | | | | | |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | |
| | 19 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | | | | |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 1 | | | | |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | | | | | | | | |
| | 23 | 臭気強度(TON) | 3以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | | | | |
| | 24 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上<br>200mg/L以下 | | | | | | | | |
| | 25 | 濁度 | 1度以下 | | | | | | | | |
| | 26 | pH値 | 7.5程度 | | | | | | | | |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | ＊ -2.7 | ＊ -2.7 | ＊ -2.7 | 1 | | | | |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) | | | | | | | | |
| | | (参考)一般細菌（同時に実施されたもの） | － | | | | | | | | |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定) | | | | | | | | |

・ 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
・ 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源１ヶ所の水質とする。
・ なお、記入した原水の名称を（ ）内に記入する。（例 集合井、○○水源）
・ 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点１ヶ所の水質とする。
・ 目標値を超過している場合は、水質データの左の欄に〝＊〟を記入する。
・ 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。
・ ※は浄水又は浄水処理過程で二酸化塩素を使用する場合に実施する項目である。

様式１－（３）

# 水道水質検査結果表（令和７年度）（Ｎｏ．22 ）

| 水道事業者等名 | 設楽町水道事業 | | |
|---|---|---|---|
| 浄水場等名 | 田口地区　上原放水栓 | 水源名 | 豊川取水場 |



| 区分 | | 検査項目 | 目標値(mg/L) | 調査結果 | 原水水質（　豊川取水場　） | | | | | | | 浄水水質 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 最高 | | 最低 | | 平均 | | 測定回数 | 最高 | | 最低 | | 平均 | | 測定回数 |
| 水質管理目標設定項目（農薬類） | 1 | １，３－ジクロロプロペン(Ｄ－Ｄ) | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ２，２－ＤＰＡ(ダラポン) | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ２，４－Ｄ(２，４－ＰＡ) | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ＥＰＮ | 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ＭＣＰＡ | 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | アシュラム | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | アセフェート | 0.006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | アトラジン | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | アニロホス | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | アミトラズ | 0.006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | アラクロール | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | イソキサチオン | 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | イソフェンホス | 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | イソプロカルブ(ＭＩＰＣ) | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | イソプロチオラン(ＩＰＴ) | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | イプフェンカルバゾン | 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | イプロベンホス(ＩＢＰ) | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | イミノクタジン | 0.006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | インダノファン | 0.009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | エスプロカルブ | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | エトフェンプロックス | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | エンドスルファン(ベンゾエピレン) | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | オキサジクロメホン | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | オキシン銅(有機銅) | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | オリサストロビン | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | カズサホス | 0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | カフェンストロール | 0.008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | カルタップ | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | カルバリル(ＮＡＣ) | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | カルボフラン | 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | キャプタン | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33 | クミルロン | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 34 | グリホサート | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35 | グルホシネート | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 | クロメプロップ | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 37 | クロルニトロフェン(ＣＮＰ) | 0.0001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 38 | クロルピリホス | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39 | クロロタロニル(ＴＰＮ) | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | シアナジン | 0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 41 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 42 | ジウロン(ＤＣＭＵ) | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43 | ジクロベニル(ＤＢＮ) | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 44 | ジクロルボス(ＤＤＶＰ) | 0.008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45 | ジクワット | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 47 | ジチオカルバメート系農薬(二硫化炭素として) | 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 48 | ジチオピル | 0.009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 49 | シハロホップブチル | 0.006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | シマジン(ＣＡＴ) | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51 | ジメタメトリン | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 52 | ジメトエート | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 53 | シメトリン | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54 | ダイアジノン | 0.003 | 0.00003未満 | | 0.00003未満 | | 0.00003未満 | | 0.00003未満 | 1 | | | | | | | |
| | 55 | ダイムロン | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 56 | ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 57 | チアジニル | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 58 | チウラム | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 59 | チオジカルブ | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 | チオファネートメチル | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | |

様式１－（３）

| 区分 | 検査項目 | | 目標値(mg/L) | 調査結果 | 原水水質（　豊川取水場　） | | | | | | | 浄水水質 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 最高 | | 最低 | | 平均 | | 測定回数 | 最高 | | 最低 | | 平均 | | 測定回数 |
| 水質管理目標設定項目（農薬類） | 61 | チオベンカルブ | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 62 | テフリルトリオン | 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 63 | テルブカルブ(ＭＢＰＭＣ) | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 64 | トリクロピル | 0.006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65 | トリクロルホン(ＤＥＰ) | 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 66 | トリシクラゾール | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 67 | トリフルラリン | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68 | ナプロパミド | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 69 | パラコート | 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70 | ピペロホス | 0.0009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71 | ピラクロニル | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72 | ピラゾキシフェン | 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 74 | ピリダフェンチオン | 0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75 | ピリブチカルブ | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76 | ピロキロン | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 77 | フィプロニル | 0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78 | フェニトロチオン(ＭＥＰ) | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 79 | フェノブカルブ(ＢＰＭＣ) | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 | フェリムゾン | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 81 | フェンチオン(ＭＰＰ) | 0.006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 82 | フェントエート(ＰＡＰ) | 0.007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 83 | フェントラザミド | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 84 | フサライド | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85 | ブタクロール | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 86 | ブタミホス | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 87 | ブプロフェジン | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 88 | フルアジナム | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 89 | プレチラクロール | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90 | プロシミドン | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 91 | プロチオホス | 0.007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92 | プロピコナゾール | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 93 | プロピザミド | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 94 | プロベナゾール | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 95 | ブロモブチド | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 96 | ベノミル | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 97 | ペンシクロン | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 98 | ベンゾビシクロン | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | ベンゾフェナップ | 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | ベンタゾン | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 101 | ペンディメタリン | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 102 | ベンフラカルブ | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 103 | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 104 | ベンフレセート | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 105 | ホスチアゼート | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 106 | マラチオン(マラソン) | 0.7 | 0.007未満 | | 0.007未満 | | 0.007未満 | | 0.007未満 | 1 | | | | | | | |
| | 107 | メコプロップ(ＭＣＰＰ) | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 108 | メソミル | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 109 | メタラキシル | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 110 | メチダチオン(ＤＭＴＰ) | 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 111 | メトミノストロビン | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 112 | メトリブジン | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 113 | メフェナセット | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 114 | メプロニル | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 115 | モリネート | 0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |

・ 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
・ 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源１ヶ所の水質とする。
・ なお、記入した原水の名称を（ ）内に記入する。（例 集合井、○○水源）
・ 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点１ヶ所の水質とする。
・ 目標値を超過している場合は、水質データの左の欄に〝＊〟を記入する。
・ 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

様式2－(1)

| 水道事業等名 | 設楽町 | (No. 1 ) |
|---|---|---|

# (令和7年度) 設楽町簡易水道(田口)給水フロー図

| 番号 | (取水施設) | (浄水施設) | (送水・配水施設) | (給水地区) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊川水源 (表流水) ― 901m3/日<br>椹尾川水源(表流水) ― 226m3/日<br>揚 程 ポ ン プ 場 | 計画浄水量 1,024m3/日<br>田 口 浄 水 場<br>浄水処理〔04〕 | V＝750m3×2池＝1,500m3<br>田 口 配 水 池 | 田口地区 |

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。
＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡例＞

水道施設
- ・浄水場 ;
- ・送・配水施設 ;
- ・同一敷地内 ;
- ・自然流下 ;
- ・ポンプ圧送 ;

浄水処理方法;〔04〕

**基本処理**
01＝急速ろ過(消毒含む) 02＝緩速ろ過(消毒含む) 03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む) 06＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

**その他処理**

| | | |
|---|---|---|
| 11＝前塩素処理 | 12＝中間水素処理 | 13＝後塩素処理 |
| 21＝粉末活性炭 | 22＝粒状活性炭 | 23＝オゾン処理 |
| 24＝生物処理 | 25＝ストリッピング処理 | 31＝エアレーション |
| 32＝マンガン接触ろ過 | 33＝アルカリ剤処理 | 34＝マイクロストレーナー |
| 35＝二段凝集処理 | 36＝多層ろ過 | 37＝鉄バクテリア利用方法 |
| 38＝酸処理 | 41＝紫外線処理 | 39＝その他の浄水処理 |

(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

様式2－(1)

| 水道事業等名 | 設楽町 |
|---|---|

(No. 2－1 )

# (令和7年度)　設楽町簡易水道(清嶺)給水フロー図

| 番号 | (取水施設)　(浄水施設) | (送水・配水施設) | (給水地区) |
|---|---|---|---|
| 2 | 栗島川水源(表流水) －702m3/日<br>計画浄水量　638m3/日<br>清　嶺　浄　水　場<br>浄水処理〔02〕 | V＝24.3m3×2池＝48.6m3<br>栗　島　配　水　池<br>V＝141m3×4池＝564m3<br>田　峯　配　水　池<br>V＝51m3×2池＝102m3<br>梨　野　配　水　池 | 三都橋地区<br>田峯地区<br>田内地区<br>清崎地区 |

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。
＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡例＞

水道施設
- ・浄水場　;
- ・送・配水施設　;
- ・同一敷地内　;
- ・自然流下　;
- ・ポンプ圧送　;

浄水処理方法;〔02〕

**基本処理**
01＝急速ろ過(消毒含む)　02＝緩速ろ過(消毒含む)　03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む)　06＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

**その他処理**

| | | |
|---|---|---|
| 11＝前塩素処理 | 12＝中間水素処理 | 13＝後塩素処理 |
| 21＝粉末活性炭 | 22＝粒状活性炭 | 23＝オゾン処理 |
| 24＝生物処理 | 25＝ストリッピング処理 | 31＝エアレーション |
| 32＝マンガン接触ろ過 | 33＝アルカリ剤処理 | 34＝マイクロストレーナー |
| 35＝二段凝集処理 | 36＝多層ろ過 | 37＝鉄バクテリア利用方法 |
| 38＝酸処理 | 41＝紫外線処理 | 39＝その他の浄水処理 |

(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

様式2－(1)

| 水道事業等名 | 設楽町 |
|---|---|

(No. 3－1 )

# (令和7年度)　設楽町簡易水道(名倉)給水フロー図

| 番号 | (取水施設)　(浄水施設) | (送水・配水施設) | (給水地区) |
|---|---|---|---|
| 3 | 本谷川水源(表流水) ー 682m3/日<br>計画浄水量　620m3/日<br>名　倉　浄　水　場<br>浄水処理〔02〕 | V＝21m3×2池＝42m3<br>宇　連　配　水　池<br>V＝87.6m3×2池＝175.2m3<br>東　納　庫　配　水　池<br>V＝99.6m3×2池＝199.2m3<br>西　納　庫　配　水　池 | 宇連地区<br>大平地区<br>湯谷地区<br>東部地区<br>南地区<br>貝津田<br>川口地区<br>清水地区 |

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。
＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡例＞

水道施設
・浄水場　；
・送・配水施設　；
・同一敷地内　；
・自然流下　；
・ポンプ圧送　；

浄水処理方法;〔02〕

**基本処理**
01＝急速ろ過(消毒含む)　02＝緩速ろ過(消毒含む)　03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む)　06＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

**その他処理**

| | | |
|---|---|---|
| 11＝前塩素処理 | 12＝中間水素処理 | 13＝後塩素処理 |
| 21＝粉末活性炭 | 22＝粒状活性炭 | 23＝オゾン処理 |
| 24＝生物処理 | 25＝ストリッピング処理 | 31＝エアレーション |
| 32＝マンガン接触ろ過 | 33＝アルカリ剤処理 | 34＝マイクロストレーナー |
| 35＝二段凝集処理 | 36＝多層ろ過 | 37＝鉄バクテリア利用方法 |
| 38＝酸処理 | 41＝紫外線処理 | 39＝その他の浄水処理 |


(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

様式2－(1)

| 水道事業等名 | 設楽町 |
|---|---|

(No. 4 )

# （令和7年度） 設楽町簡易水道（田口第２地区）給水フロー図

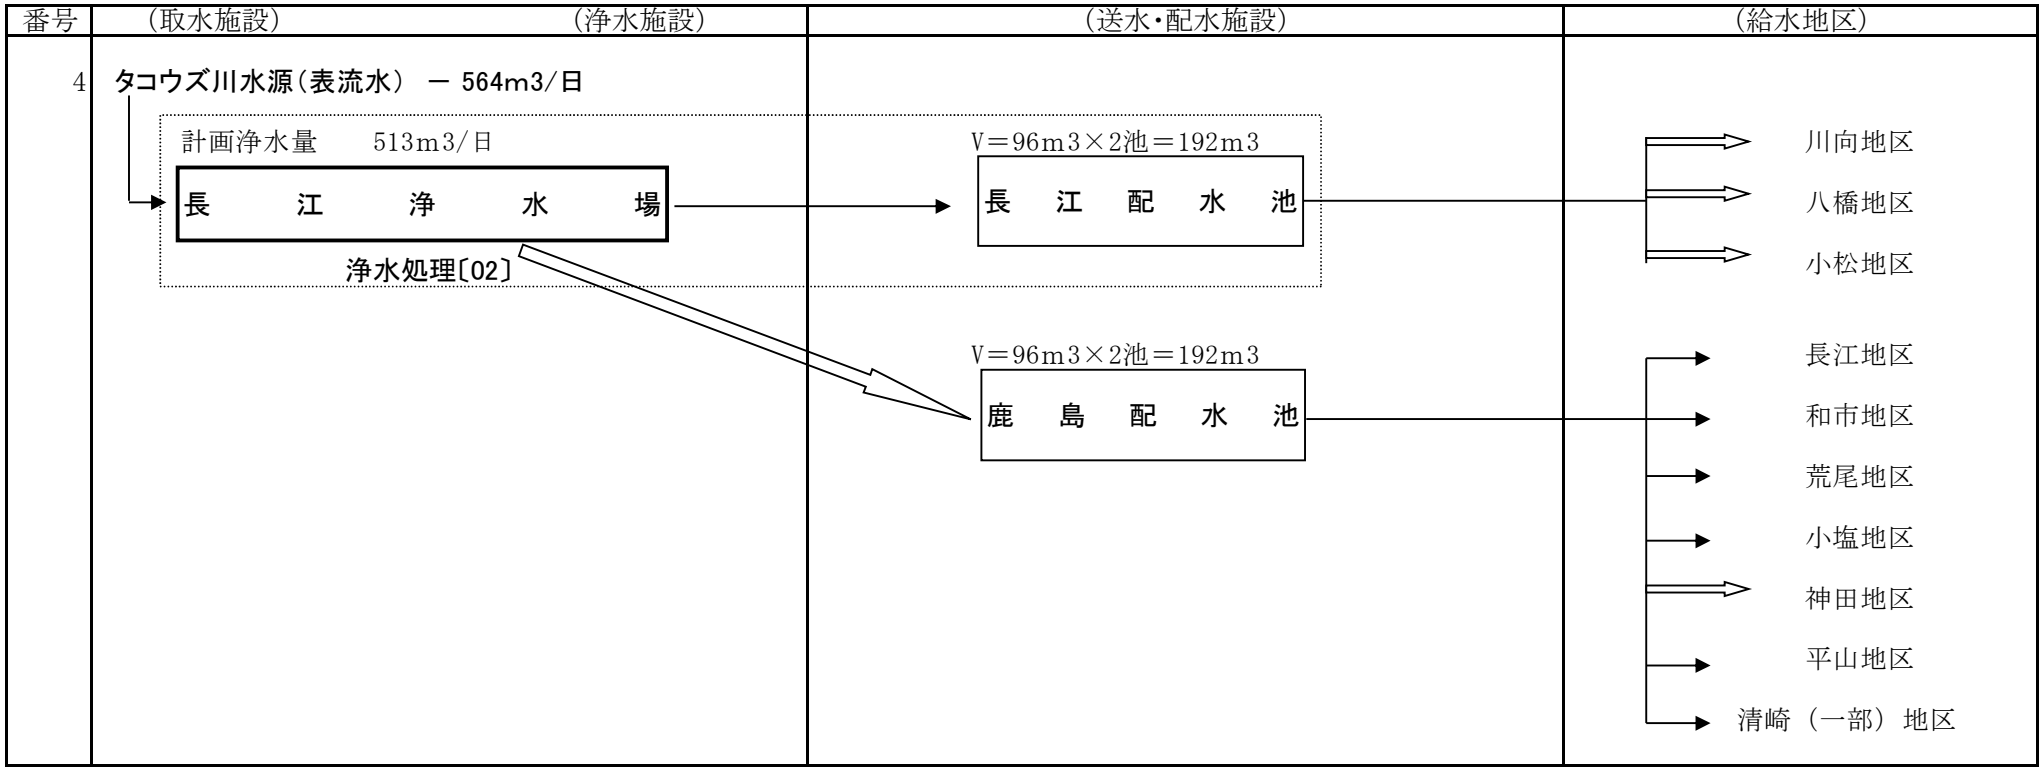


＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。
＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡例＞

水道施設
・浄水場 ;
・送・配水施設 ;
・同一敷地内 ;
・自然流下 ;
・ポンプ圧送 ;

浄水処理方法;〔02〕

**基本処理**
01＝急速ろ過(消毒含む) 02＝緩速ろ過(消毒含む) 03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む) 06＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

**その他処理**

| | | |
|---|---|---|
| 11＝前塩素処理 | 12＝中間水素処理 | 13＝後塩素処理 |
| 21＝粉末活性炭 | 22＝粒状活性炭 | 23＝オゾン処理 |
| 24＝生物処理 | 25＝ストリッピング処理 | 31＝エアレーション |
| 32＝マンガン接触ろ過 | 33＝アルカリ剤処理 | 34＝マイクロストレーナー |
| 35＝二段凝集処理 | 36＝多層ろ過 | 37＝鉄バクテリア利用方法 |
| 38＝酸処理 | 41＝紫外線処理 | 39＝その他の浄水処理 |

（浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による）

様式2－(1)

| 水道事業等名 | 設楽町 | (No. 2－2 ) |
|---|---|---|

# （令和7年度）　設楽町簡易水道(豊邦)給水フロー図

| 番号 | (取水施設)　(浄水施設) | (送水・配水施設) | (給水地区) |
|---|---|---|---|
| 5 | 鰻沢川水源(表流水) ー 45m3/日<br>計画浄水量　41m3/日<br>豊　邦　浄　水　場<br>浄水処理〔02〕 | V＝20m3×2池＝40m3<br>豊　邦　配　水　池 | 桑平（一部）地区 |
| | | V＝20m3×2池＝40m3<br>桑　平　配　水　池 | 桑平（一部）地区を除く桑平地区 |
| | | V＝17.5m3×2池＝35m3<br>団　子　島　配　水　池 | 団子島地区 |
| | | V＝36m3×2池＝72m3<br>笠　井　島　配　水　池 | 笠井島地区 |

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。
＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡例＞

水道施設
- ・浄水場　;
- ・送・配水施設　;
- ・同一敷地内　;
- ・自然流下　;
- ・ポンプ圧送　;

浄水処理方法;〔02〕

**基本処理**
01＝急速ろ過(消毒含む)　02＝緩速ろ過(消毒含む)　03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む)　06＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

**その他処理**

| | | |
|---|---|---|
| 11＝前塩素処理 | 12＝中間水素処理 | 13＝後塩素処理 |
| 21＝粉末活性炭 | 22＝粒状活性炭 | 23＝オゾン処理 |
| 24＝生物処理 | 25＝ストリッピング処理 | 31＝エアレーション |
| 32＝マンガン接触ろ過 | 33＝アルカリ剤処理 | 34＝マイクロストレーナー |
| 35＝二段凝集処理 | 36＝多層ろ過 | 37＝鉄バクテリア利用方法 |
| 38＝酸処理 | 41＝紫外線処理 | 39＝その他の浄水処理 |

（浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による）

様式2－(1)

| 水道事業等名 | 設楽町 | (No. 3－2 ) |
|---|---|---|

# (令和7年度)　設楽町簡易水道(津具)給水フロー図

| 番号 | (取水施設) | (浄水施設) | (送水・配水施設) | (給水地区) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 箱淵川水源(表流水)　-949m3/日<br>箱渕取水場 ⟹ 東山調整池<br>V=12.6m3×1池＝12.6m3<br>V=300.0m3×1池＝300.0m3 | 計画浄水量533m3／日<br>上折元浄水場<br>浄水処理〔01〕<br>下折元浄水場<br>浄水処理〔01〕<br>計画浄水量330m3／日 | 上折元配水池<br>V=37.8m3×2池＝75.6m3<br>下折元配水池(1)<br>V=100.8m3×2池＝201.6m3<br>下折元配水池(2)<br>V=79.3m3×2池＝158.6m3<br>後山配水池<br>V=65.9m3×2池＝131.8m3<br>森古屋配水池<br>V=43.5m3×2池＝87.0m3<br>石神調節井<br>V=10.5m3×1池＝10.5m3 | 井口、油戸の一部地区<br>井口、油戸の一部地区を除く西地<br>見出原、見出、西麓、麓、林、能知、本間、森古屋の一部地区<br>上記以外の東地区全域<br>柿ノ沢宇連地区 |

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。
＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡例＞

水道施設
- ・浄水場 ;
- ・送・配水施設 ;
- ・同一敷地内 ;
- ・自然流下 ;
- ・ポンプ圧送 ;

浄水処理方法;〔01〕

**基本処理**
01＝急速ろ過(消毒含む)　02＝緩速ろ過(消毒含む)　03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む)　06＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

**その他処理**

| | | |
|---|---|---|
| 11＝前塩素処理 | 12＝中間水素処理 | 13＝後塩素処理 |
| 21＝粉末活性炭 | 22＝粒状活性炭 | 23＝オゾン処理 |
| 24＝生物処理 | 25＝ストリッピング処理 | 31＝エアレーション |
| 32＝マンガン接触ろ過 | 33＝アルカリ剤処理 | 34＝マイクロストレーナー |
| 35＝二段凝集処理 | 36＝多層ろ過 | 37＝鉄バクテリア利用方法 |
| 38＝酸処理 | 41＝紫外線処理 | 39＝その他の浄水処理 |

(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

様式2－(1)

| 水道事業等名 | 設楽町 | (No. 5 ) |
|---|---|---|

# （令和7年度） 設楽町簡易水道（松戸）給水フロー図

| 番号 | (取水施設) (浄水施設) | (送水・配水施設) | (給水地区) |
|---|---|---|---|
| 7 | トッ原沢川水源(表流水) ー 11m3/日<br>計画浄水量 10m3/日<br>松 戸 浄 水 場<br>浄水処理〔02〕 | V＝15m3×2池＝30m3<br>松 戸 配 水 池 | 松戸地区 |

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。
＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡例＞

水道施設
- ・浄水場 ;
- ・送・配水施設 ;
- ・同一敷地内 ;
- ・自然流下 ;
- ・ポンプ圧送 ;

浄水処理方法;〔02〕

**基本処理**
01＝急速ろ過(消毒含む) 02＝緩速ろ過(消毒含む) 03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む) 06＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

**その他処理**

| | | |
|---|---|---|
| 11＝前塩素処理 | 12＝中間水素処理 | 13＝後塩素処理 |
| 21＝粉末活性炭 | 22＝粒状活性炭 | 23＝オゾン処理 |
| 24＝生物処理 | 25＝ストリッピング処理 | 31＝エアレーション |
| 32＝マンガン接触ろ過 | 33＝アルカリ剤処理 | 34＝マイクロストレーナー |
| 35＝二段凝集処理 | 36＝多層ろ過 | 37＝鉄バクテリア利用方法 |
| 38＝酸処理 | 41＝紫外線処理 | 39＝その他の浄水処理 |

（浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による）

様式2－(2)

| 水道事業等名 | 設楽町 | (No. 1 ) |
|---|---|---|

# ( 令 和 7 年 度 ) 水 源 状 況 表

| 水源番号 | *1 水源名称 | *2 水源種別 | 水 源 所 在 地 | 規 模 | 計画取水量 ($m^3$/日) | 年度取水実績最大値 ($m^3$/日) | 年度取水実績平均値 ($m^3$/日) | *3 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊川 | 表流水 | 設楽町松戸字ワカドチ10－3 | φ150×1,250m | 901 | 901 | 901 | |
| 2 | 椹尾川 | 表流水 | 設楽町松戸字シベトウ14－3 | φ150×2,035m | 226 | 226 | 226 | |
| 3 | 栗島川 | 表流水 | 設楽町田峯字野平1－3 | φ150×311m | 702 | 702 | 689 | |
| 4 | 本谷川 | 表流水 | 設楽町田峯字段戸1－1 | φ150×95.5m | 682 | 682 | 647 | |
| 5 | タコウズ川 | 表流水 | 設楽町東納庫字大野山1－95 | φ150×9,050m | 564 | 564 | 492 | |
| 6 | 鰻沢川 | 表流水 | 設楽町田峯字段戸1－1 | φ150×5,277m | 45 | 45 | 45 | |
| 7 | 箱淵川 | 表流水 | 設楽町津具字箱淵1－78 | φ150×1,207m | 949 | 540 | 450 | |
| 8 | トッ原沢川 | 表流水 | 設楽町松戸字トッ原沢1－2 | φ150×1,433m | 11 | 11 | 11 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*1 認可されている全ての水源について記入する。
*2 右表から選択して表流水・伏流水の場合は、河川名も併せて記入する。
*3 井戸の場合はストレーナーの位置を、県水受水の場合は県企業庁浄水場名を記入する。
また、計画及び休止の場合は、その区別を記入し、それぞれ使用開始予定年度及び休止開始年度も併記する。

| | | |
|---|---|---|
| ダム直接 | 伏流水 | 原水受水 |
| ダム放流 | 浅井戸水 | 浄水受水 |
| 湖沼水 | 深井戸水 | |
| 表流水(自流) | 湧水 | |

様式2－(3)

| 水道事業等名 | 設楽町 | (No. 1 ) |
|---|---|---|

# （令和７年度）浄水場等状況表

| *1 番号 | *2 浄水場等名 | *3 水源番号 | *4 浄水処理 | 計画能力 ($m^3$/日) | 年度 現在能力 ($m^3$/日) | 年度浄水 実績最大値 ($m^3$/日) | 年度浄水 実績平均値 ($m^3$/日) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田口浄水場 | ①② | 4 | 1,024 | 1,024 | 1,015 | 839 | |
| 2 | 清嶺浄水場 | ③ | 2 | 683 | 683 | 668 | 536 | |
| 3 | 名倉浄水場 | ④ | 2 | 620 | 620 | 512 | 402 | |
| 4 | 長江浄水場 | ⑤ | 2 | 513 | 513 | 513 | 412 | |
| 5 | 豊邦浄水場 | ⑥ | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 6 | 上折元浄水場 | ⑦ | 1 | 533 | 533 | 394 | 307 | |
| 6 | 下折元浄水場 | ⑦ | 1 | 330 | 330 | 204 | 153 | |
| 7 | 松戸浄水場 | ⑧ | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*1 上水道事業については、水道統計調査の浄水場等コードと整合をとる。
*2 認可されている全ての浄水場を記入することとし、計画の場合は備考に竣工予定年度を記入する。
県水の受水場についても記入し、浄水実績等には受水量を記入する。なお、当該浄水場の単独配水系統を有しない場合は、他系統水と合流する配水池等も浄水場として記入する。
*3 様式2－(2)の水源状況表の水源番号を丸数字で記入する。
なお、他の浄水場系の送水を混合して配水する場合は、その浄水場等番号も記入する。
*4 右表から選択して番号を記入する。

**基本処理**
01＝急速ろ過（消毒含む） 02＝緩速ろ過（消毒含む） 03＝消毒のみ
04＝膜ろ過（消毒含む） 06＝膜ろ過（海水淡水化、消毒含む）

**その他処理**

| | | |
|---|---|---|
| 11＝前塩素処理 | 12＝中間水素処理 | 13＝後塩素処理 |
| 21＝粉末活性炭 | 22＝粒状活性炭 | 23＝オゾン処理 |
| 24＝生物処理 | 25＝ストリッピング処理 | 31＝エアレーション |
| 32＝マンガン接触ろ過 | 33＝アルカリ剤処理 | 34＝マイクロストレーナー |
| 35＝二段凝集処理 | 36＝多層ろ過 | 37＝鉄バクテリア利用方法 |
| 38＝酸処理 | 41＝紫外線処理 | 39＝その他の浄水処理 |

（浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による）

様式2-(4)

| 水道事業等名 | 設楽町 |
|---|---|

# 水質検査の委託状況表

1　委託状況

| | 委託状況＊ | | | 委託先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | なし | 一部 | 全部 | | |
| 毎日検査項目 | | | ○ | (社)シルバー人材センター等 | |
| 水質基準項目 | | | ○ | (株)東海分析化学研究所 | |
| 水質管理目標設定項目 | | | ○ | (株)東海分析化学研究所 | |
| 要検討項目 | | | ○ | (株)東海分析化学研究所 | |
| 原水管理項目 | | | ○ | (株)東海分析化学研究所 | |

・＊該当する欄に○を記入

2　今後の方針

| |
|---|
| 当面は変更の予定なし |